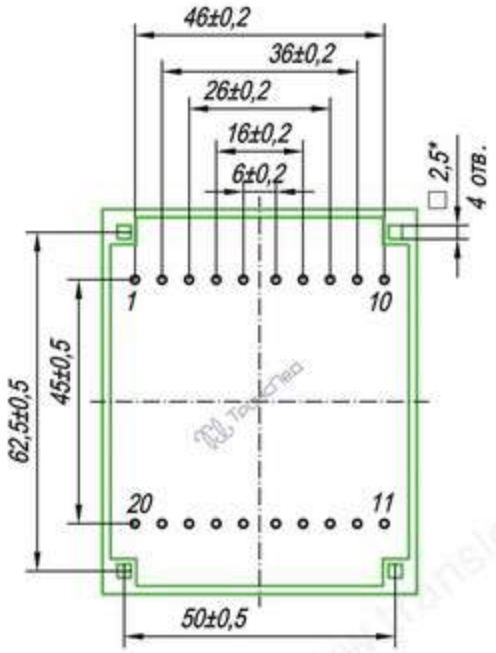

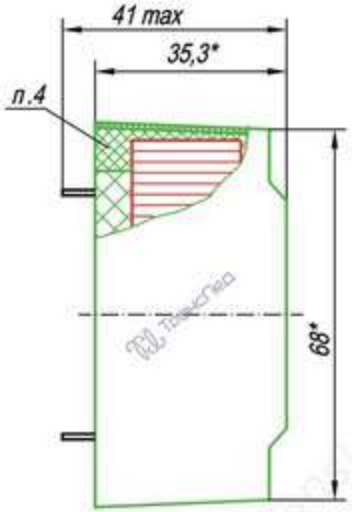

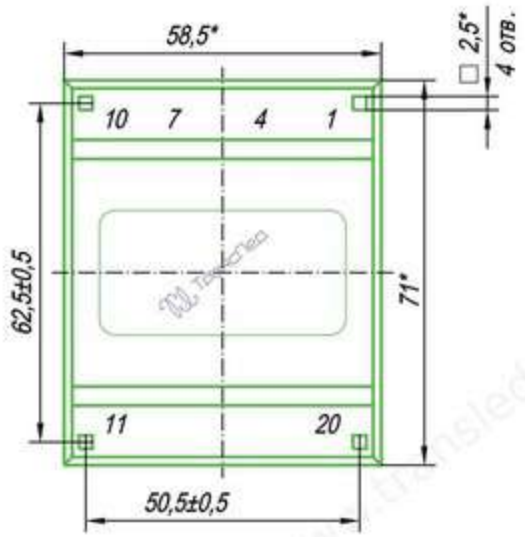

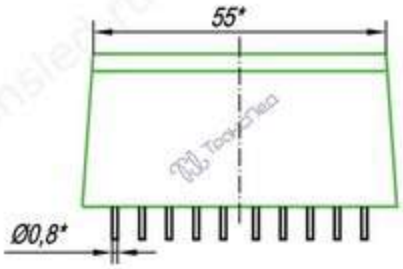

1.* Размеры для справок .
2. Нумерация выводов показана условно . Количество выводов зависит от исполнения трансформатора .
3. Магнитопровод после сборки равномерно покрыть лаком КО -835 ТУ 6-10-931-97.
4. Трансфроматор герметизировать компаундом эпоксидным .
5. Тип магнитопровода витой (типоразмер М 005).

Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Трансформатор ТПГ-32

Лит	Масса	Масштаб
	0,6	1:1
Лист		Листов 1

ООО "Транслед"

Первичн. примен.
Справ. N
Подп. и дата
Инв. N дубл.
Взам. инв.N
Подп. и дата
Инв. N подл.

www.transled.ru