

Первичн. примен.

Справ. N


Подп. и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

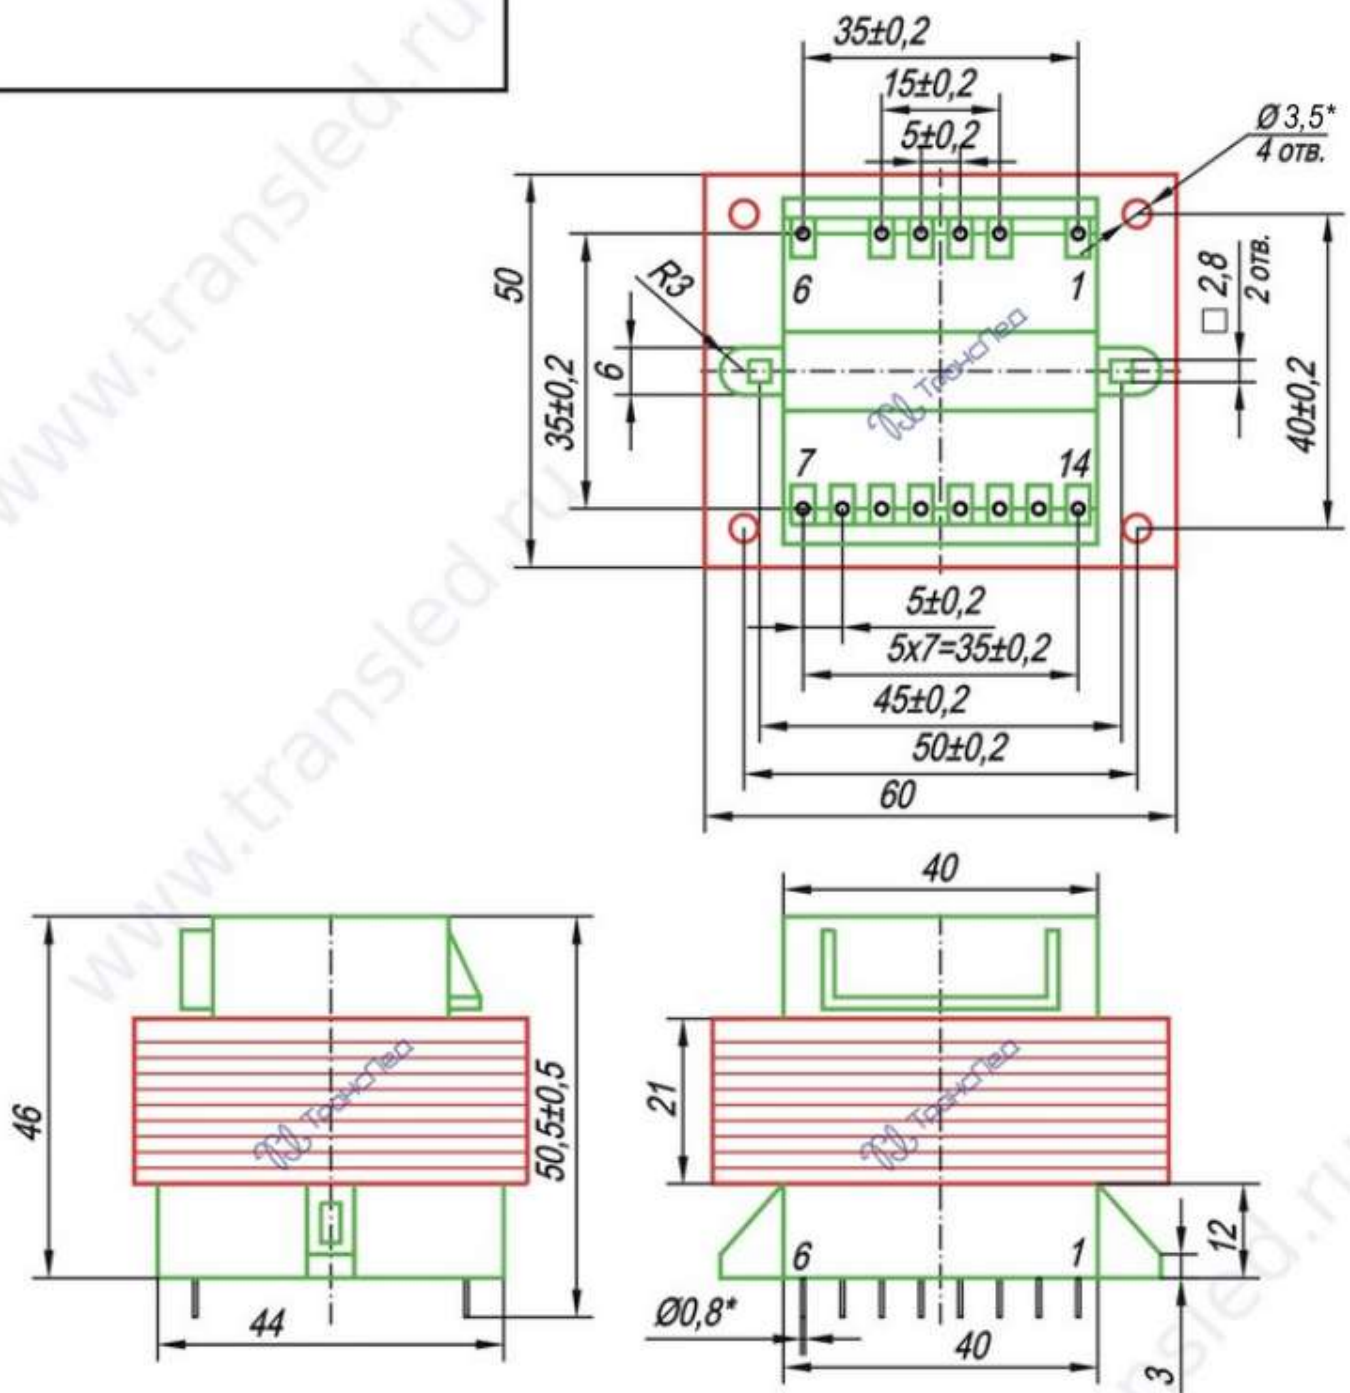

- 1.* Размер для справок.
2. Нумерация выводов показана условно. Количество выводов зависит от исполнения трансформатора.
3. Пластины магнитопровода должны быть плотно прижаты друг к другу, после сборки равномерно покрыть лаком КО-835 ТУ 6-10-931-97.
4. Допускается дополнительная пропитка обмоток трансформатора лаком КО-835 ТУ 6-10-931-97.
5. Тип магнитопровода пластинчатый (пластины EI 60).

Трансформатор ТП-115

Лит	Масса	Масштаб
	0,49	1:1
Лист		Листов 1

ООО "Транслед"