
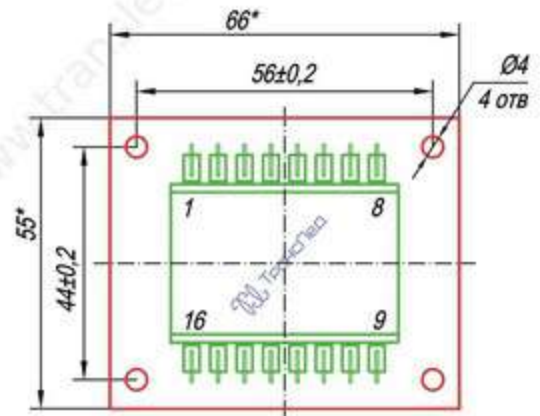
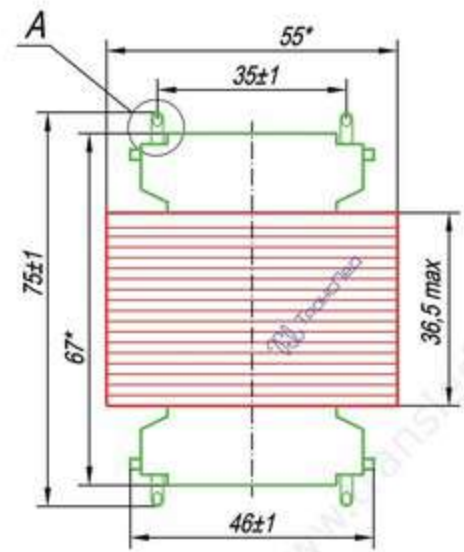
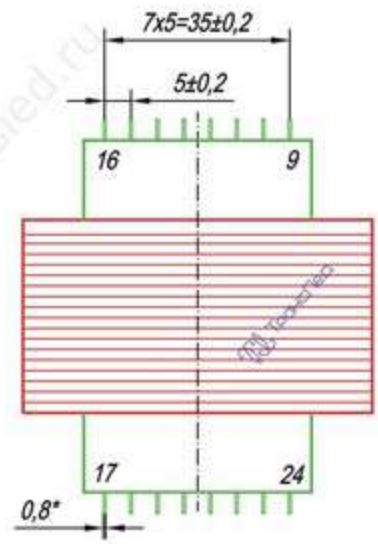


A(2,5:1)



- 1.* Размер для справок.
2. Нумерация контактов лепестков показана условно. Количество контактов зависит от исполнения трансформатора.
3. Пластины магнитопровода должны быть плотно прижаты друг к другу, после сборки равномерно покрыть лаком КО -835 ТУ 6-10-931-97.
4. Допускается дополнительная пропитка обмоток трансформатора лаком КО -835 ТУ 6-10-931-97.
5. Тип магнитопровода пластинчатый (пластины EI 66).
6. При эксплуатации допускается крепление трансформатора за отверстия Ø4.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Трансформатор ТТ-139	Лит	Масса	Масштаб
Разраб.							1,0	1:1
Пров.						Лист	Листов 1	
Т.контр.						ООО "Транслед"		
Н.контр.								
Утв.								