

Леряичн. примен.

Справ. N





Подр. и дата

Ив. N дубл.

Бзам. ив. N

Подр. и дата

Ив. N подр.

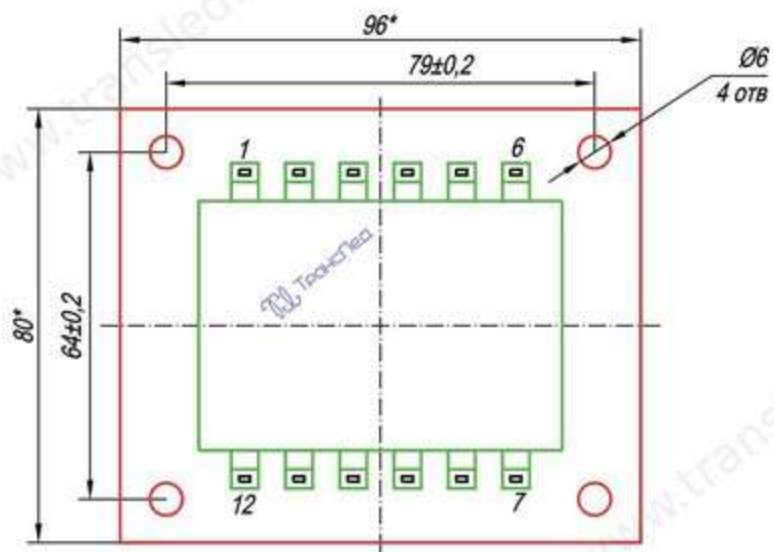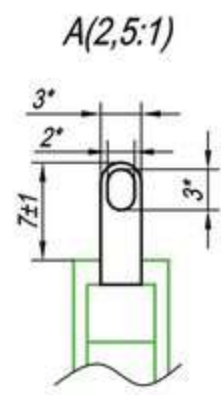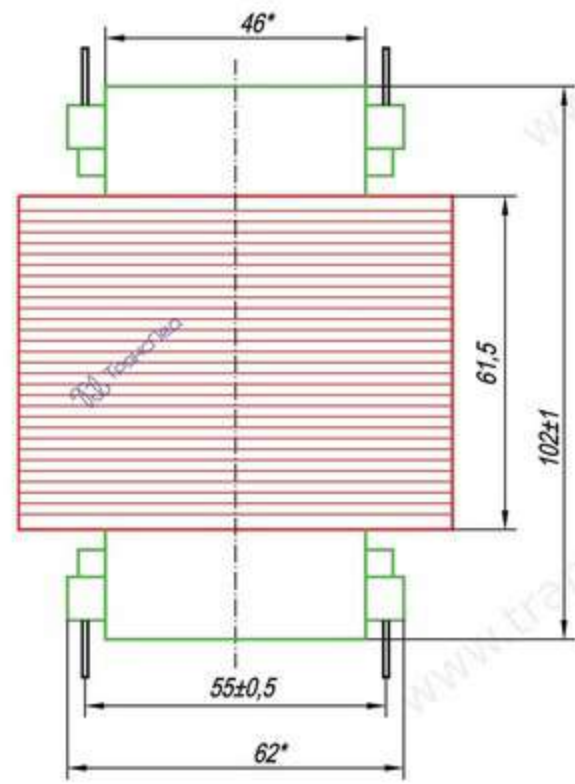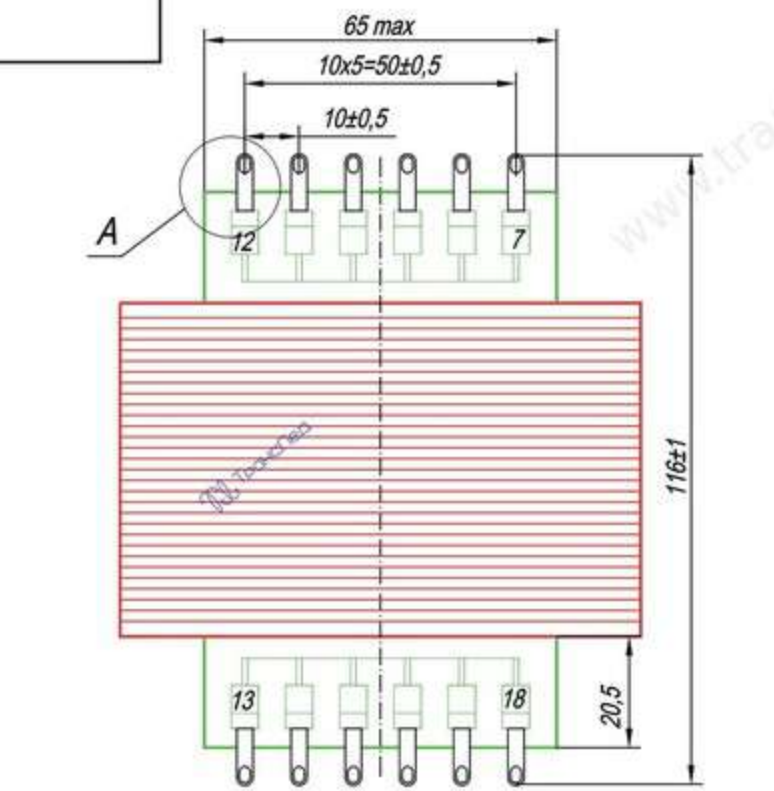

- 1.* Размер для справок.
2. Нумерация зажимных контактов показана условно. Количество контактов зависит от исполнения трансформатора. Максимальное количество контактов -24.
3. Пластины магнитопровода должны быть плотно прижаты друг к другу, после сборки равномерно покрыть лаком КО-835 ТУ 6-10-931-97.
4. Допускается дополнительная пропитка обмоток трансформатора лаком КО-835 ТУ 6-10-931-97.
5. Тип магнитопровода пластинчатый (пластины Ш 196).
6. При эксплуатации допускается крепление трансформатора за отверстия Ø6.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Трансформатор
ТПА-180

Лит	Масса	Масштаб
	3,5	1:1
Лист	Листов 1	
ООО "Транслед"		