

Первичн. примен.

Справ. N




Подп. и дата

Изм. N дубл.

Взам. изв. N

Подп. и дата

Изм. N подл.

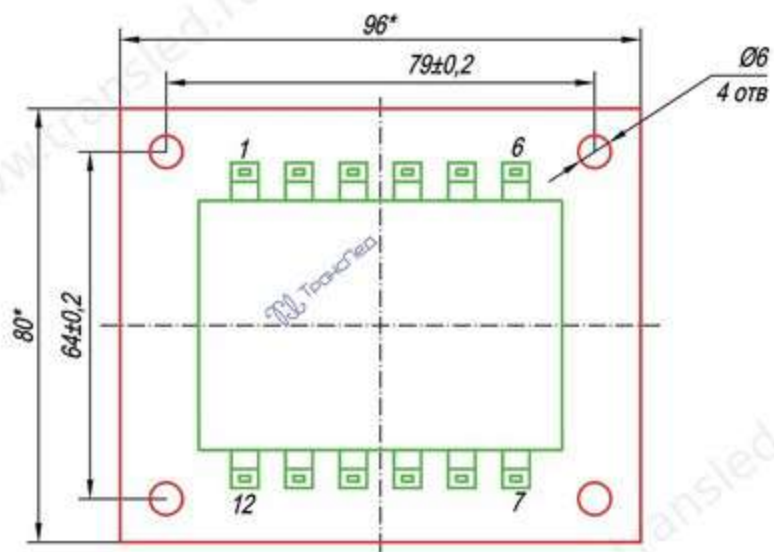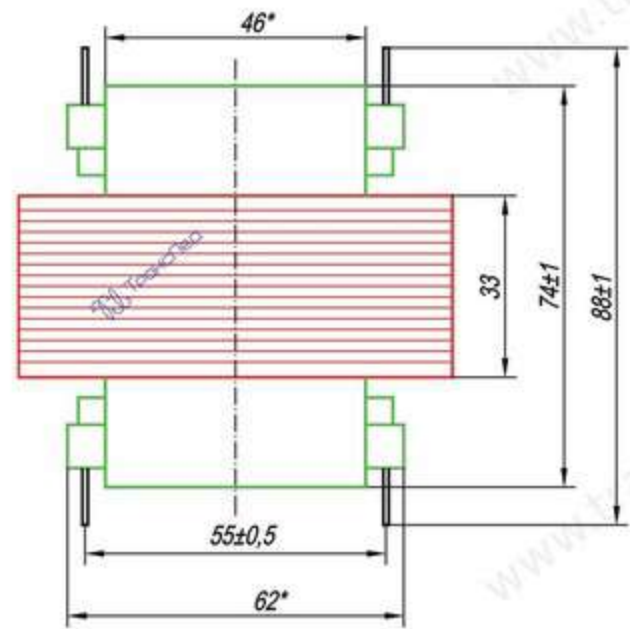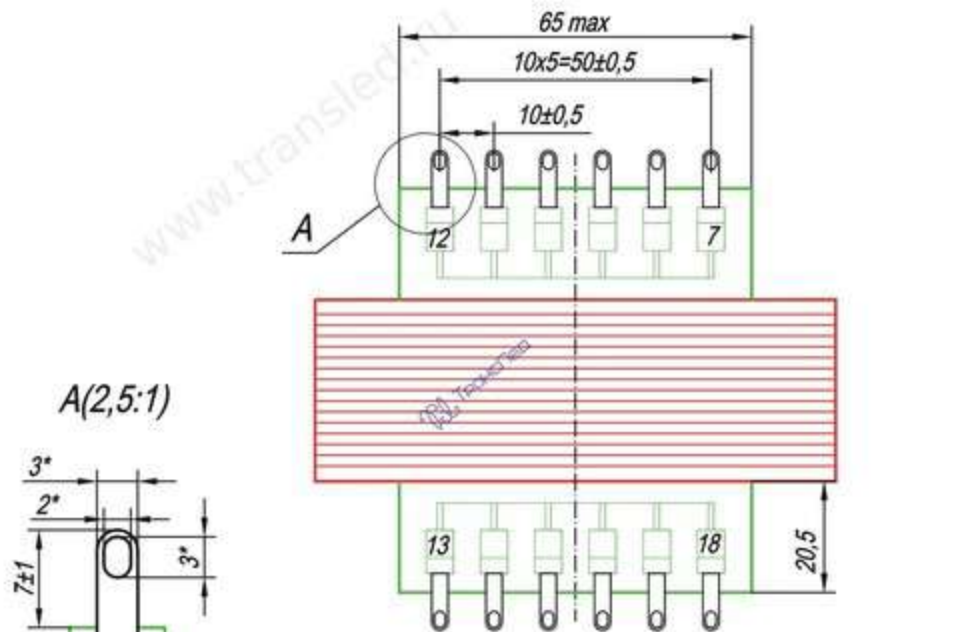

- 1.* Размер для справок.
2. Нумерация зажимных контактов показана условно. Количество контактов зависит от исполнения трансформатора. Максимальное количество контактов -24.
3. Пластины магнитопровода должны быть плотно прижаты друг к другу, после сборки равномерно покрыть лаком КО -835 ТУ 6-10-931-97.
4. Допускается дополнительная пропитка обмоток трансформатора лаком КО -835 ТУ 6-10-931-97.
5. Тип магнитопровода пластинчатый (пластины Ш 196).
6. При эксплуатации допускается крепление трансформатора за отверстия Ø6.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Трансформатор ТПА-100			Лит	Масса	Масштаб
				2,2	1:1
			Лист	Листов 1	
			ООО "Транслед"		