

Первичн. примен.

Справ. N




Подп. и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

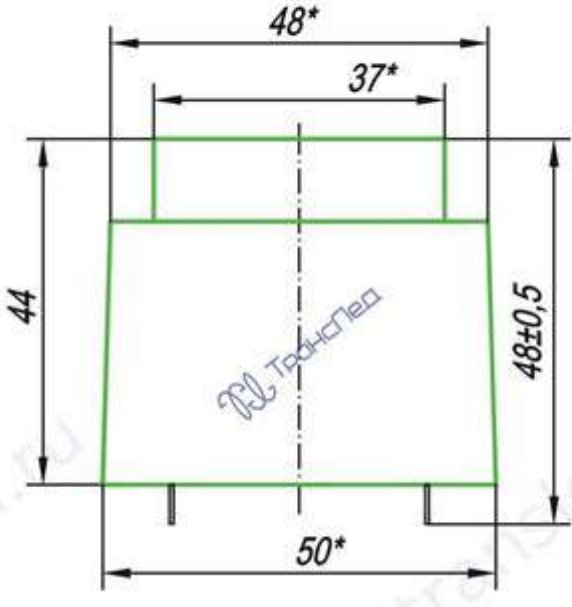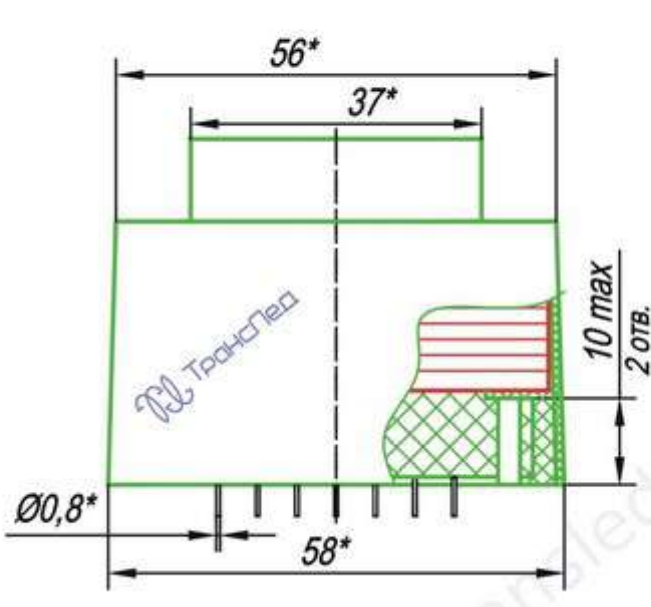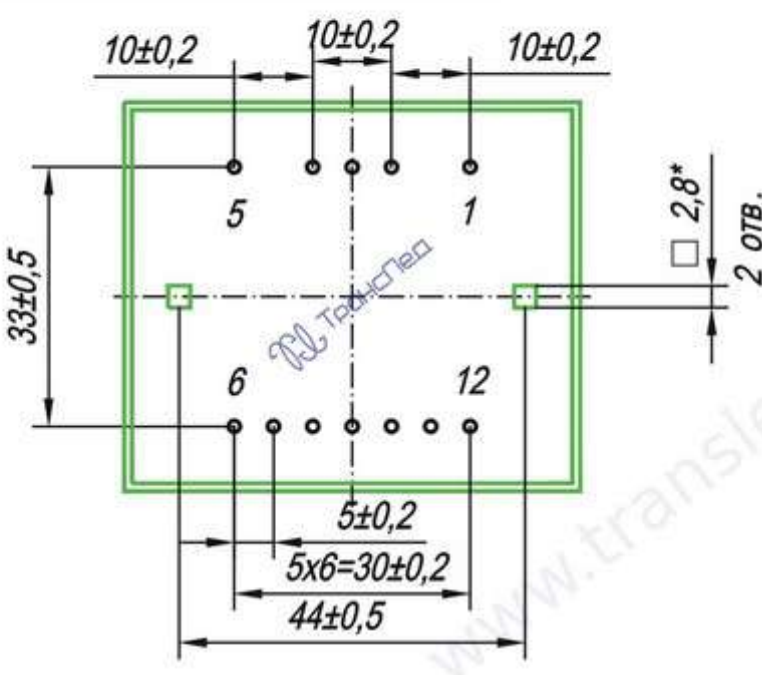

- 1.\* Размеры для справок.
2. Нумерация выводов показана условно. Количество выводов зависит от исполнения трансформатора.
3. Пластины магнитопровода должны быть плотно прижаты друг к другу, после сборки равномерно покрыть лаком КО -835 ТУ 6-10-931-97.
4. Трансформатор герметизировать компаундом эпоксидным.
5. Тип магнитопровода пластинчатый (пластины EI 54B).

**Трансформатор  
ТПГ-114**

Лит	Масса	Масштаб
	0,43	1:1
Лист		Листов 1

ООО "Транслед"

Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				