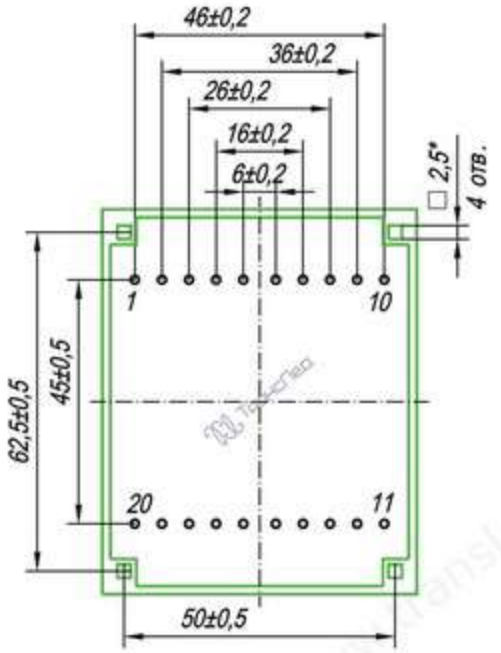

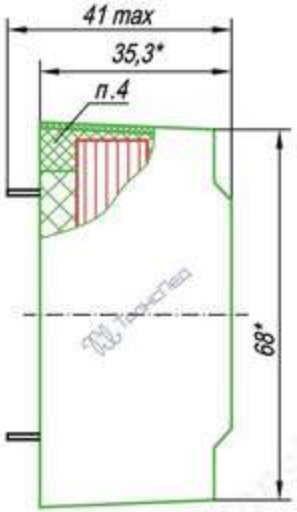

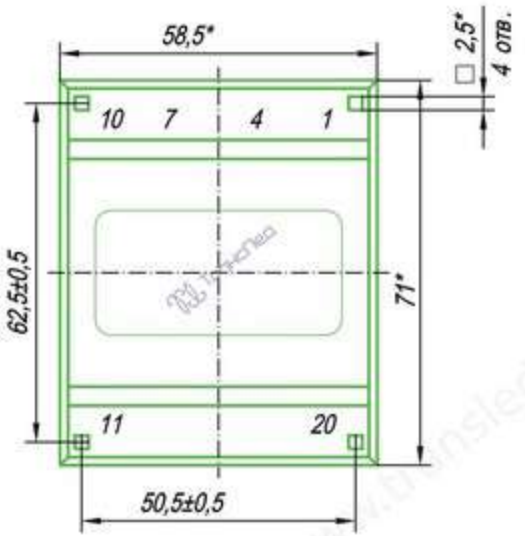

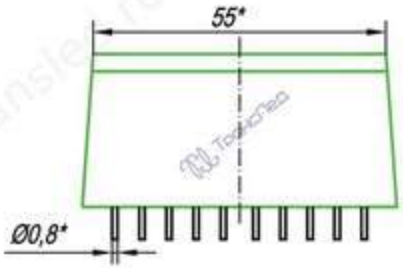

1.* Размеры для справок.
2. Нумерация выводов показана условно. Количество выводов зависит от исполнения трансформатора.
3. Пластины магнитопровода должы быть плотно прижаты друг к другу, после сборки равномерно покрыть лаком КО-835 ТУ 6-10-931-97.
4. Трансфроматор герметизировать компаундом эпоксидным.
5. Тип магнитопровода пластинчатый (пластины UI 39.3).

Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Трансформатор ТПГ-25	Лит	Масса	Масштаб
Разраб.							0,6	1:1
Пров.						Лист		Листов 1
Т.контр.								
Н.контр.					ООО "Транслед"			
Утв.								

Первичн. примен.
Справ. N
Подп. и дата
Инв. N дубл.
Взам. инв. N
Подп. и дата
Инв. N подл.

www.transled.ru